



## 3.4 Встраиваемая панель управления AVS37.294

### Процедура монтажа

#### Установка

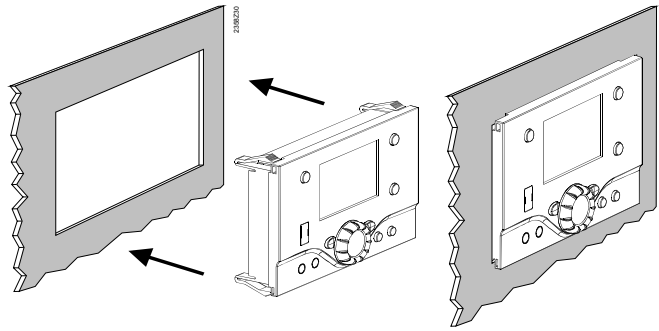


#### Удаление

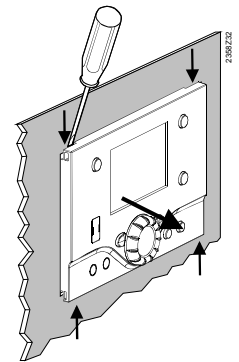


#### Подключение к контроллеру RVS...

Пульт оператора AVS37.294 подключается к клемме X30 контроллера RVS... шлейфом AVS82.491/109. Разъемы маркированы.

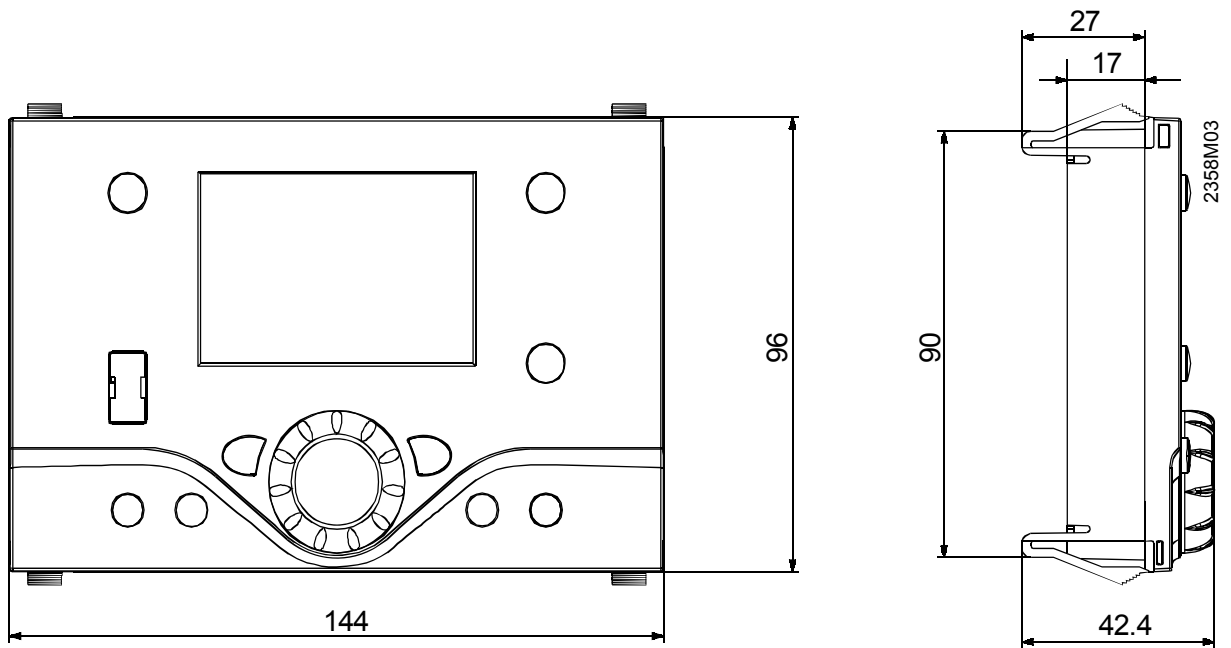

Габаритные размеры (мм)

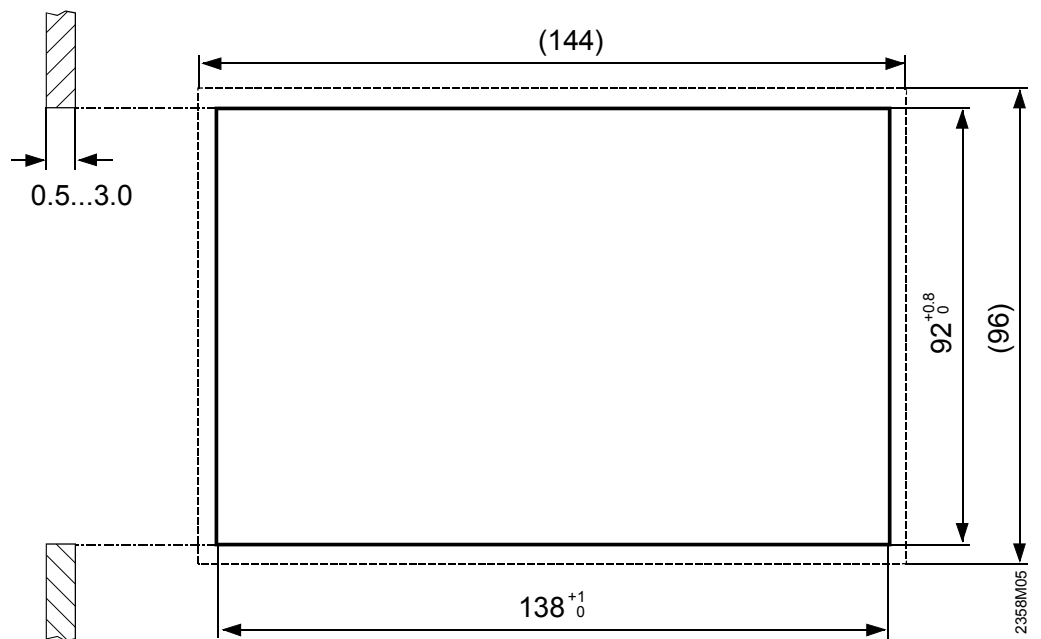

Размеры выреза  
под установку встраиваемой панели  
в обшивке котла или в шкафу управления